


Gmina: KADZIDŁO  
Obręb: KADZIDŁO

MAPA  
SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA  
1 : 500

Numer sekcji: 243.224.161  
Działki numer: 1029, 1025, 1024/5

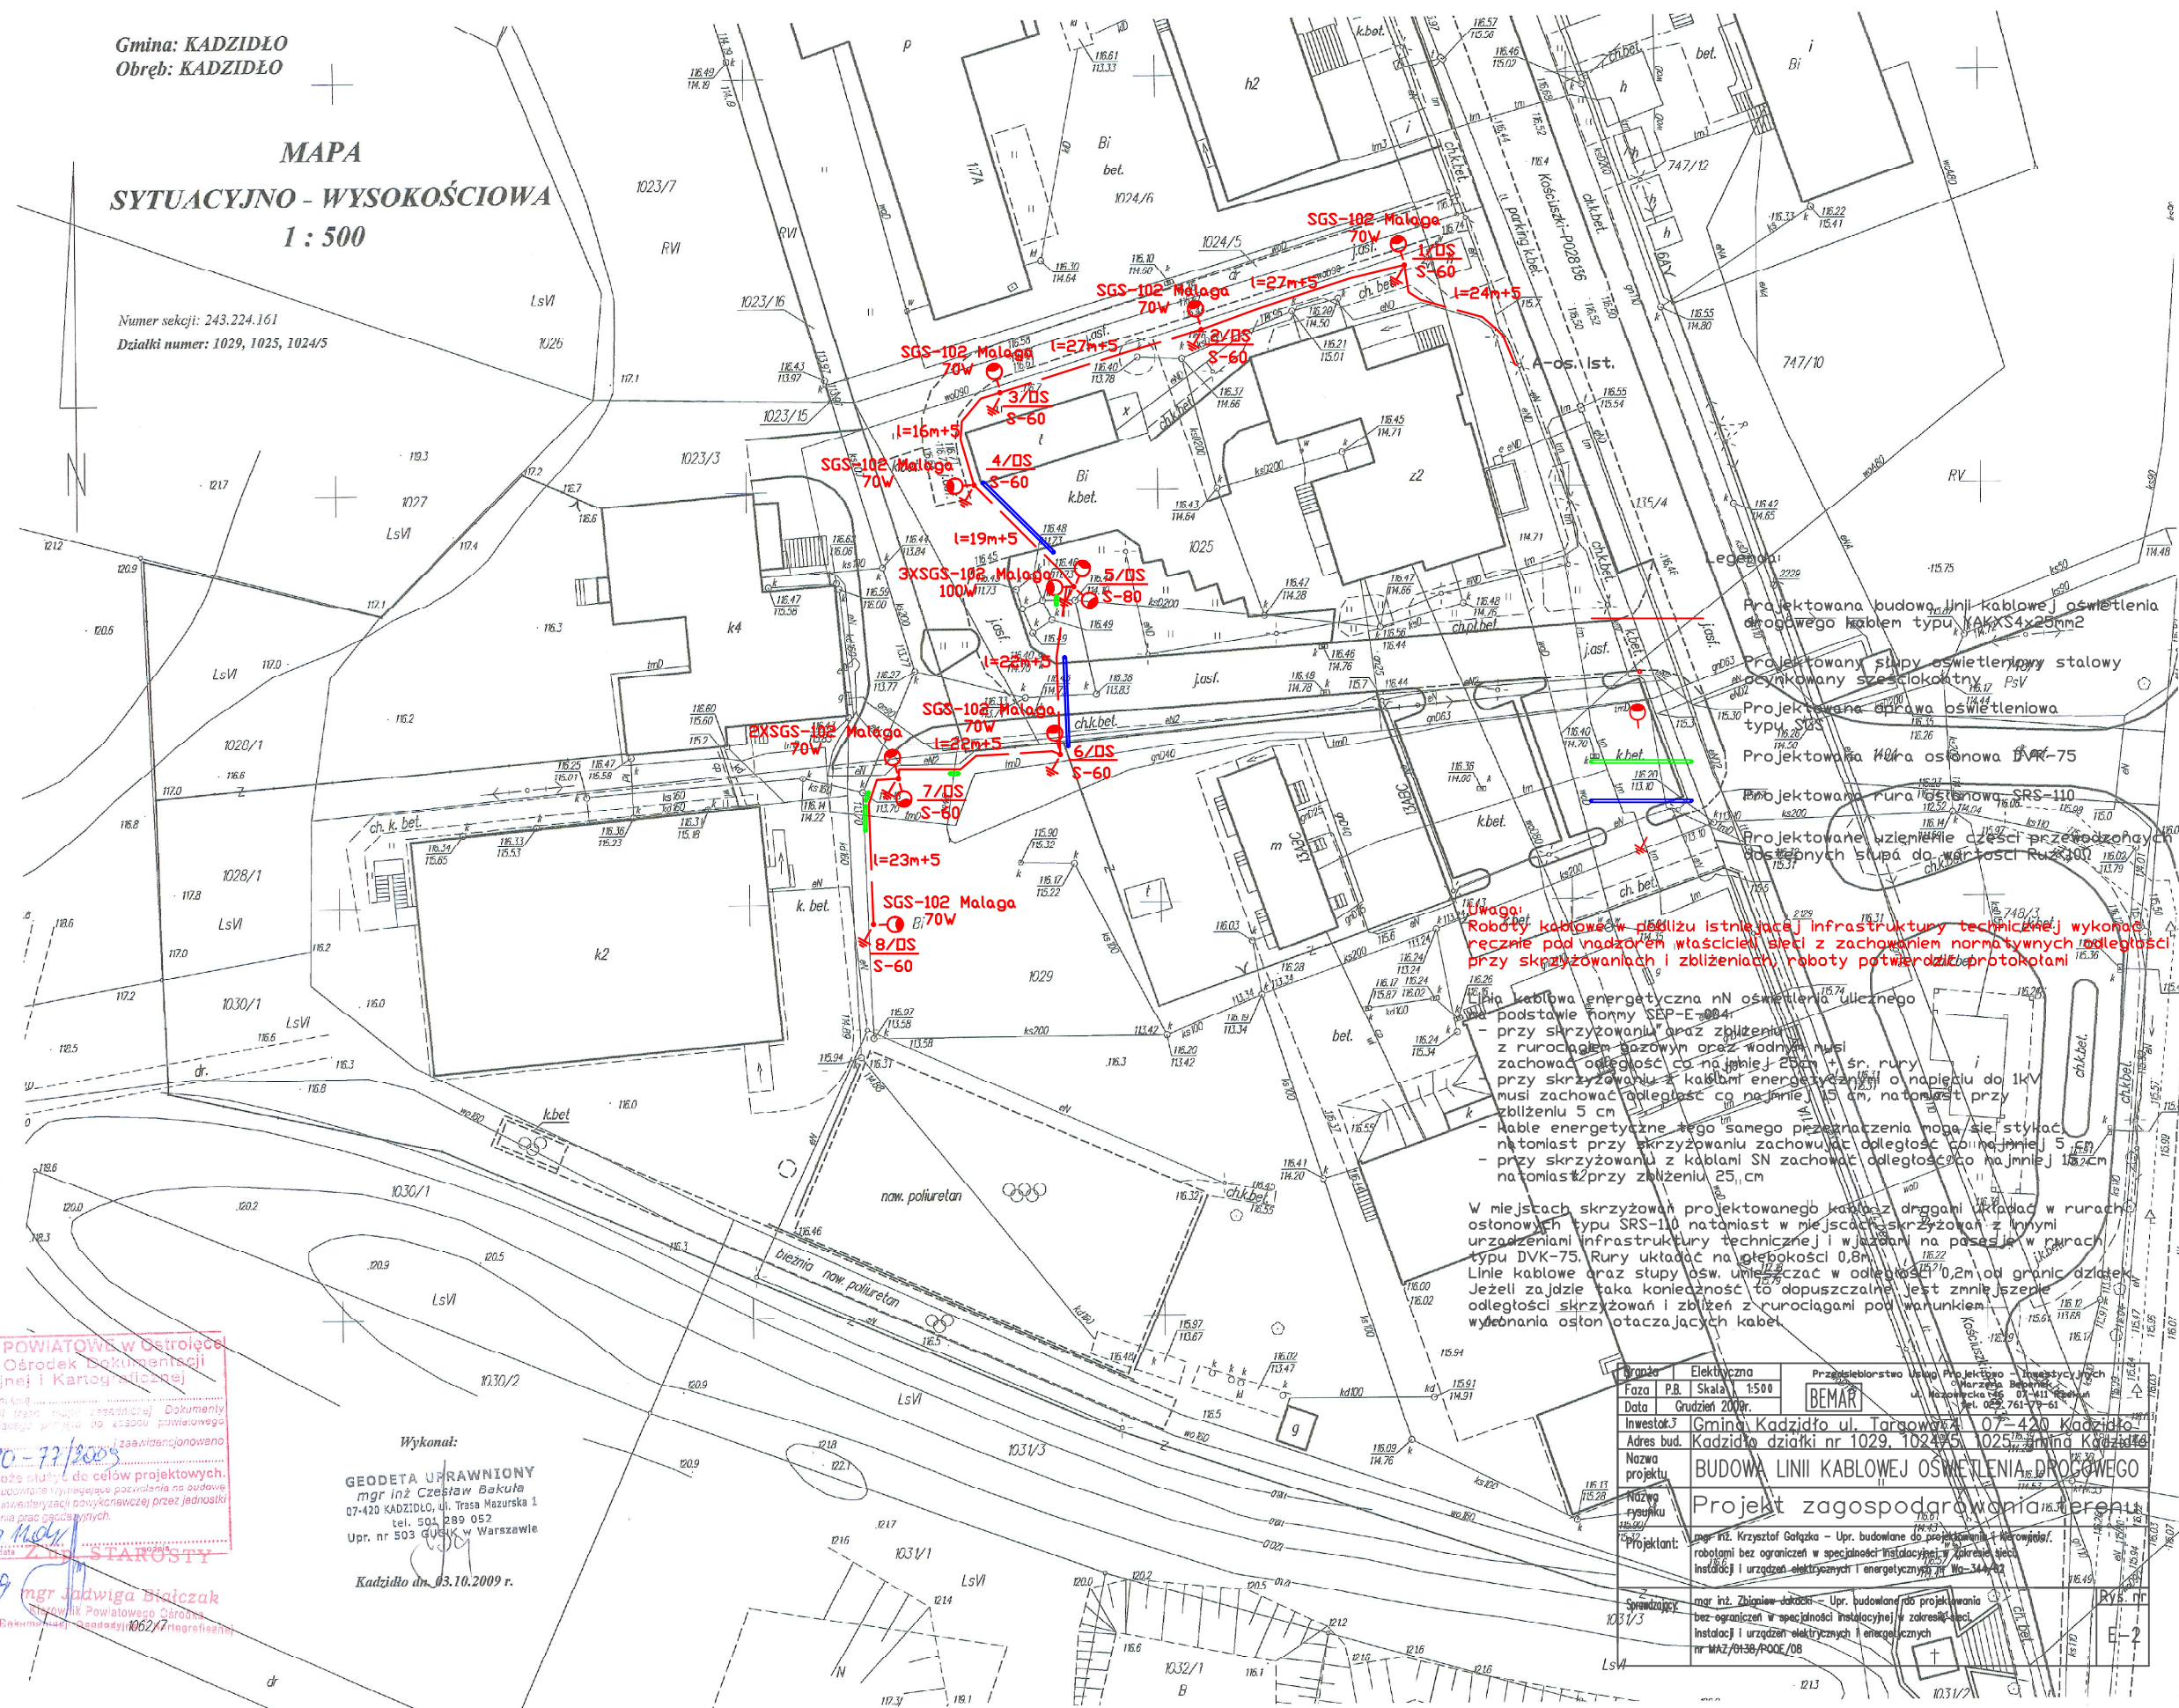

- Projektowana budowa linii kablowej oświetlenia drogowego kablem typu VAKXS4x25mm<sup>2</sup>
- Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany sześciokątny PsV
- Projektowana oprawa oświetleniowa typu SRS
- Projektowana osłona BAK-75
- Projektowana rura ochronowa SRS-110
- Projektowane uzmielenie części przewodzących podstaw słupów do wartości R<sub>u</sub> < 300

Uwaga:  
Roboty kablowe w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej wykonawca będzie pod nadzorem właścicieli sieci z zachowaniem normatywnych odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach, roboty potwierdzi protokołami.

- Linia kablowa energetyczna nN oświetlenia ulicznego
- podstawie normy SEP-E-004
- przy skrzyżowaniu z rurą ochronną i rurą z rurociągami gazowymi oraz wodnymi musi zachować odległość co najmniej 25cm + śr. rury
- przy skrzyżowaniu z kablem energetycznym o napięciu do 1kV musi zachować odległość co najmniej 15 cm, natomiast przy zbliżeniu 5 cm
- kable energetyczne tego samego przeznaczenia mogą się stykać
- natomiast przy skrzyżowaniu zachować odległość co najmniej 5 cm
- przy skrzyżowaniu z kablami SN zachować odległość co najmniej 15 cm, natomiast przy zbliżeniu 25 cm

W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z druciami i rurami ochronnymi typu SRS-110 natomiast w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej i wjazdami na posesie w rurach typu DVK-75. Rury układane na głębokości 0,8m.  
Linie kablowe oraz słupy ośw. umieszczać w odległości 0,2m od granic działek.  
Jeżeli zaizolacja taka konieczność to dopuszczalne jest zmniejszenie odległości skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami pod warunkiem wykonania osłon otaczających kabel.

Przebieg	Elektryczna	Przebieg	Przebieg
Faza	P.R.	Skala	1:500
Data	Grudzień 2009r.	Przebieg	Przebieg
Investor	Gmina Kadzidło ul. Targowa 1 07-420 Kadzidło	Przebieg	Przebieg
Adres bud.	Kadzidło działki nr 1029, 1024/5, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031/1, 1031/3, 1032/1, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1033/4, 1033/5, 1033/6, 1033/7, 1033/8, 1033/9, 1033/10, 1033/11, 1033/12, 1033/13, 1033/14, 1033/15, 1033/16, 1033/17, 1033/18, 1033/19, 1033/20, 1033/21, 1033/22, 1033/23, 1033/24, 1033/25, 1033/26, 1033/27, 1033/28, 1033/29, 1033/30, 1033/31, 1033/32, 1033/33, 1033/34, 1033/35, 1033/36, 1033/37, 1033/38, 1033/39, 1033/40, 1033/41, 1033/42, 1033/43, 1033/44, 1033/45, 1033/46, 1033/47, 1033/48, 1033/49, 1033/50, 1033/51, 1033/52, 1033/53, 1033/54, 1033/55, 1033/56, 1033/57, 1033/58, 1033/59, 1033/60, 1033/61, 1033/62, 1033/63, 1033/64, 1033/65, 1033/66, 1033/67, 1033/68, 1033/69, 1033/70, 1033/71, 1033/72, 1033/73, 1033/74, 1033/75, 1033/76, 1033/77, 1033/78, 1033/79, 1033/80, 1033/81, 1033/82, 1033/83, 1033/84, 1033/85, 1033/86, 1033/87, 1033/88, 1033/89, 1033/90, 1033/91, 1033/92, 1033/93, 1033/94, 1033/95, 1033/96, 1033/97, 1033/98, 1033/99, 1033/100	Przebieg	Przebieg
Nazwa projektu	BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLANIA DROGOWEGO	Przebieg	Przebieg
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	Przebieg	Przebieg
Projektant	mgr inż. Krzysztof Gąłkowski - Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych nr MAZ/0138/PODE/08	Przebieg	Przebieg
Weryfikator	mgr inż. Zdzisław Jankowski - Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych nr MAZ/0138/PODE/08	Przebieg	Przebieg
Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg

ROŚTWO POWIATOWE w Ostrołęce  
owiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
Zaświadczenie  
1820 - 72/2009  
2993/09  
mgr inż. Krzysztof Gąłkowski  
mgr inż. Zdzisław Jankowski

Wykonał:  
GEODETA UPRAWNIONY  
mgr inż. Czesław Bakula  
07-420 KADZIDŁO, ul. Traśa Mazurska 1  
tel. 504 289 052  
Upr. nr 503 GUGUK w Warszawie  
Kadzidło dn. 03.10.2009 r.