

Znak sprawy: **IK.271.3.2016**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2164 ) na wykonanie zamówienia p.n. „**Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle**” ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych.

**Numer ogłoszenia: 128510 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016**

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**  
**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

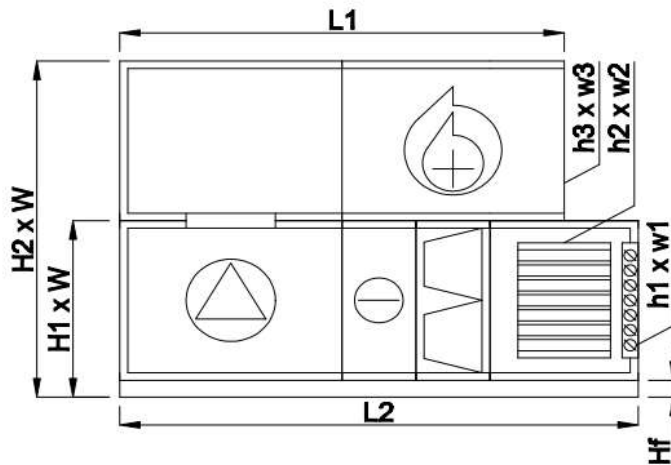
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2164 ) modyfikuje spycyfikację istotnych warunków zamówienia:

1. Celem doboru centrali wentylacji mechanicznej zastępuje się wskazane w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sanitarnych symbole centrali opisem wymaganych parametrów technicznych zgodnie z załączonym niżej rysunkiem. Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, czyt: co najmniej nie gorszych pod względem parametrów technicznych.

**PARAMETRY OGÓLNE**

Centrala: 1  
Wielkość: 40  
Grubość izolacji: 40  
Nawiew [m<sup>3</sup>/h]: 3 620  
Ciśnienie dyspozycyjne nawiew [Pa]: 200  
Strona inspekcyjna: lewa  
Masa centrali [kg] (+/-10%)\*: 350

(\*) Masa urządzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

**WYMIARY URZĄDZENIA:**

Długość L1	2193 mm
Długość L2	2221 mm
Szerokość W	1168 mm
Wysokość H1	670 mm
Wysokość H2	1250 mm
Wysokość stopki Hf	90 mm
Wymiary króćca h1 x w1	250 x 660 mm
Wymiary króćca h2 x w2	313 x 380 mm
Wymiary króćca h3 x w3	440 x 1028 mm

2. W przedmiarze robót sanitarnych dokonuje się zmiany błędnego zapisu:  
- w pozycji 80 z wartości z 0 kpl. na 1 kpl.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

**Podpisała**

**Dyrektor  
/-/Wiesława Sobiech**